

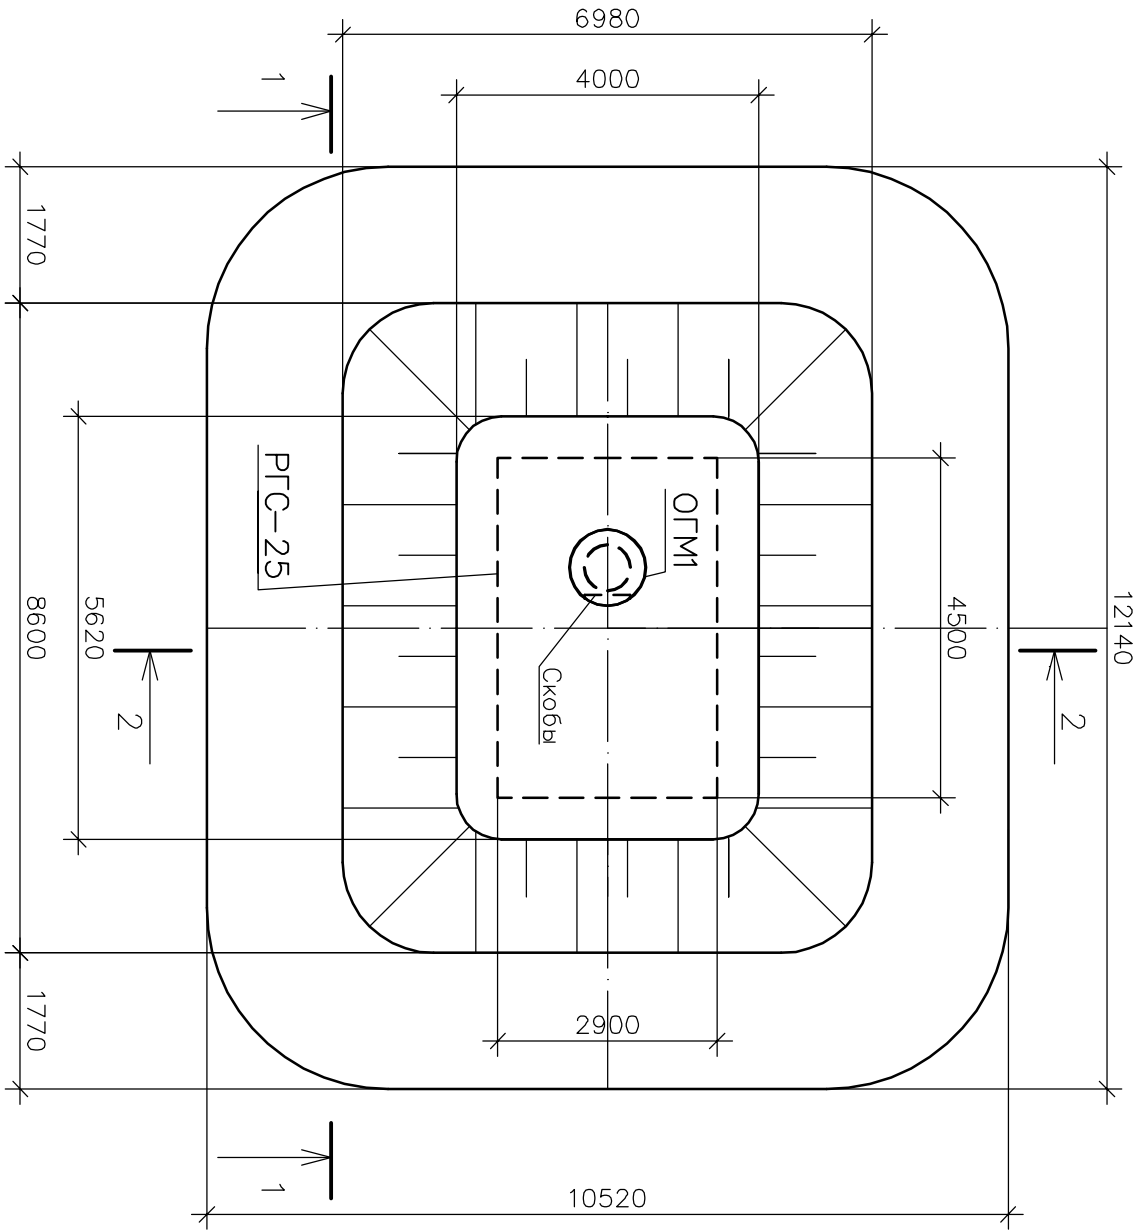


Схема расположения резервуара в обваловке

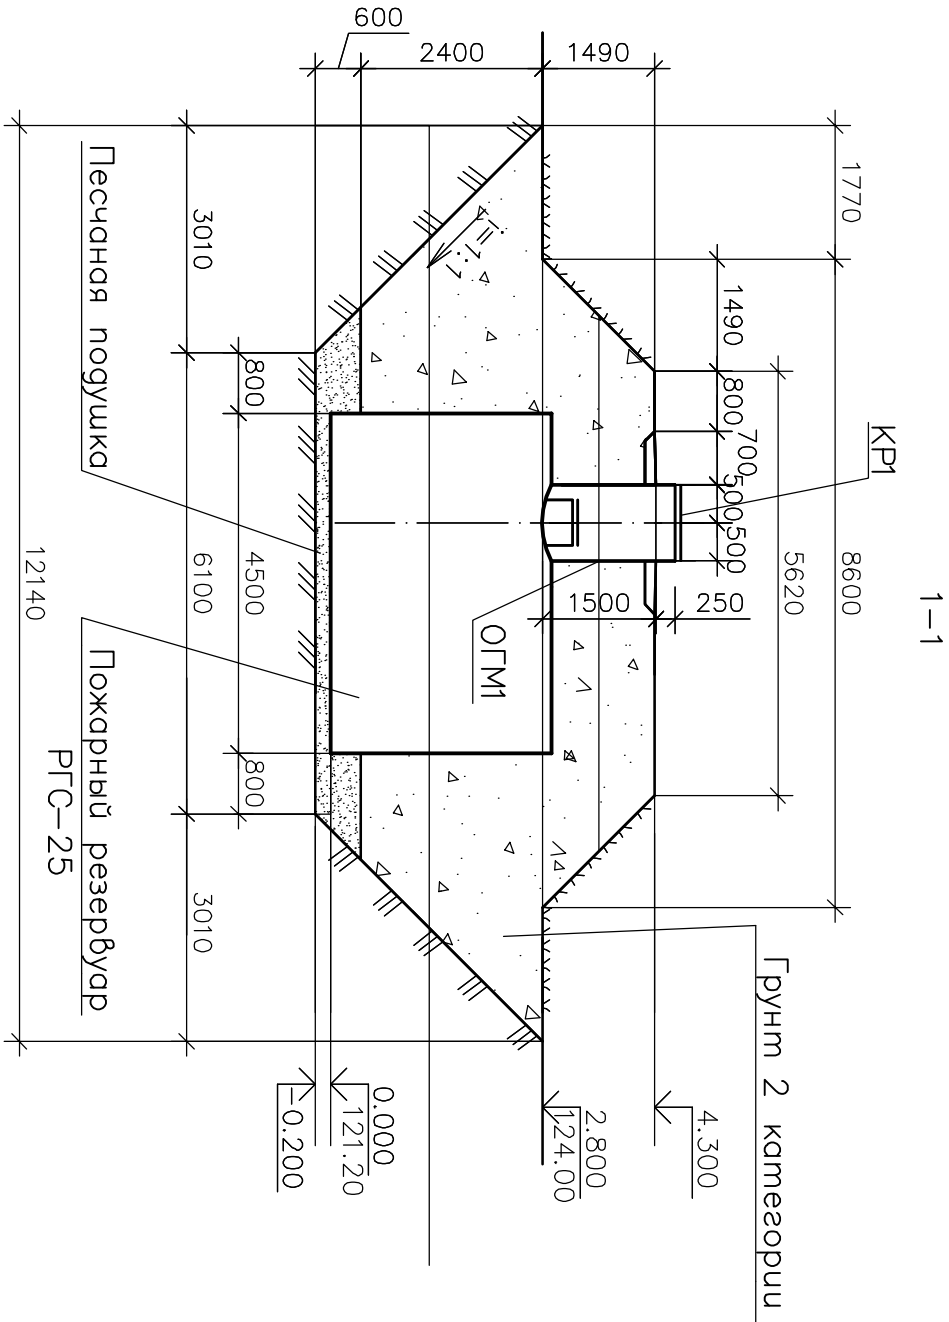

2-2

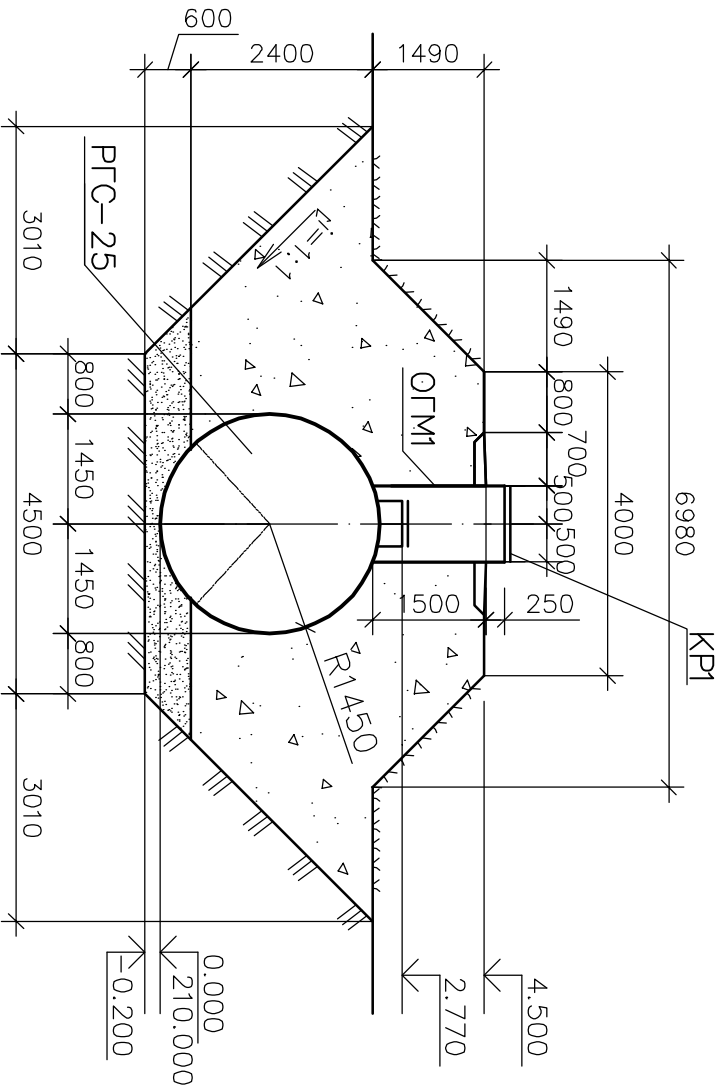

Спецификация элементов к схеме расположения резервуаров.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса	Примеч.
ПГС-25	Суш.	Смальной пожарный резервуар	1	2800	
ОГМ1	Сталь – Ø=6 мм	Оголок металлический – 5,5 м²	1	259	
КР1		Металлическая утепленная крышка оголовка – 0,94 м²	1	44,3	
64 – 2012					
АС					
Выполнение работ по обустройству пожарного водоема в с. Фроловока Партизанского мунцип–пального района					
Изм.	Лист	Кол. у. Док.	Подпись	Дата	
Разработ	Морозова	05.02	2012		
Н. контр.	Шматко				
ГИП	Шматко				
Схема расположения резервуаров. Сечения 1–1, 2–2.				ООО ПРИЗ 2. Партизанск	

Инв. подл.	Подпись и дата	Взам. инв.